





PROFILE SKRZYŻOWANIA KABLI Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI




Skrzyżowanie kabla energetycznego z kanałem ciepłowniczym





Skrzyżowanie kabli energetycznych do 1 kV




Skrzyżowanie kabla energetycznego z rurociągiem wodnym

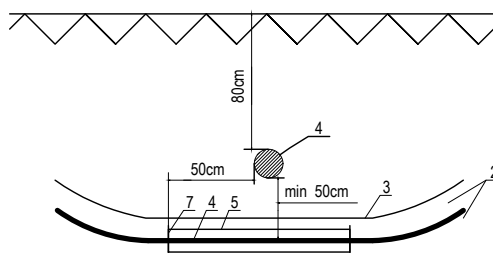

Skrzyżowanie kabli energetycznych do 1 kV
z kablami na napięcie powyżej 1 kV



Skrzyżowanie kabli energetycznych do 1 kV
z kablem telefonicznym

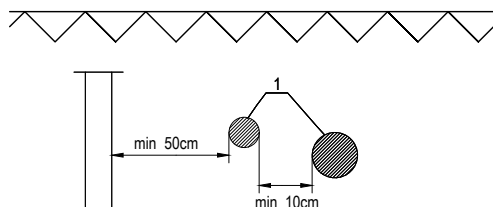

Zbliżenie kabla energetycznego
do budynku lub konstrukcji
oraz kabli między sobą

Oznaczenia:
1-kabel do 1 kV, 2-piasek, 3-fofia,
4-kabel do 15 kV, 5-rura ochronna,
6-kanał ciepłowniczy, 7-uszczelka
rury ochronnej, 8-kabel telefoniczny,
9-rura wodociągowa.

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581		Rysunek nr E-11
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec		
Adres inwestycji: Myszyniec, działki nr ew. 717/6, 717/33, 717/34, 717/35, 717/44, 717/1, 710/1, 717/45, 716/1.		
Obiekt: Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyniu		
Rys: Układanie kabli pod ziemią		
Zespół projektowy:	Podpis:	Nr uprawnień:
mgr inż. Tadeusz Lis		upr. proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń Wa-101/02
mgr inż. Marek Błat		upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0544/PWBE/15
		02.01.2020 r.
		SKALA 1:100